

# GAS LP: manejo seguro



## USO DE GAS LP

El Gas LP se utiliza en las industrias, en los hogares y en algunos vehículos.



## ENVASE

En el hogar se utilizan cilindros de diferentes capacidades y tanques estacionarios, ambos fabricados de acuerdo con normas oficiales mexicanas (NOM).



## PREVENCIÓN DE FUGAS

Revisa que los tanques y las instalaciones estén en buenas condiciones. Si tu tanque tiene 10 años o más, pide que sea revisado por especialistas.

## ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL D.F.

En 2013, el H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal atendió 33 mil emergencias, de las cuales, 7 mil fueron fugas de gas y 4 mil de incendio.

## Infórmate

**Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco)**  
[http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos\\_04/gasnatylp\\_ene\\_04.pdf](http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/gasnatylp_ene_04.pdf)

**Secretaría de Energía (Sener)**  
<http://www.sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=1535>

**Protección Civil**  
<http://www.proteccioncivil.gob.mx>

**Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred)**  
<http://www.cenapred.unam.mx>

**Fuente:**  
Centro Nacional de Prevención de Desastres

#PREVENIRESVIVIR

## Asegúrate que los cilindros tengan:

Cuello protector


Cinta plástica de seguridad

Llave de seguridad. Para cerrarla, gírela en el sentido de las manecillas del reloj. Sólo así puede mover el tanque.

Identificación y razón social de la empresa envasadora

Etiqueta de seguridad (opcional)

Revisa que los cilindros no estén abollados; si lo están, no los recibas.

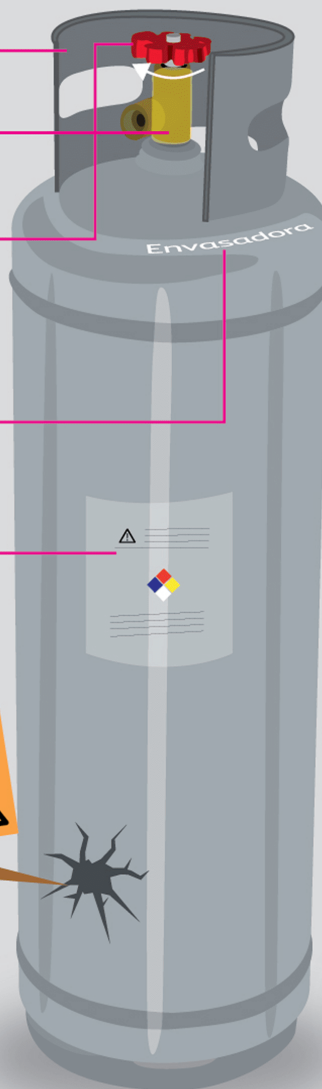

No olvides que los tanques estacionarios y los cilindros deben estar libres de obstáculos y en lugares ventilados.



Si el tanque es estacionario, no permitas que sea llenado más de 80% de su capacidad. Reemplaza las válvulas cada cinco años.



Reporta fugas de gas o incendios al **066**. Denuncia prácticas ilícitas al: 01 800 468 8722 o escribe a [denunciasgaslp@profeco.gob.mx](mailto:denunciasgaslp@profeco.gob.mx)


## Asegúrate que los tanques estacionarios tengan:

Indicador de nivel de llenado

Válvula de seguridad

Etiqueta de seguridad (opcional)

Llave de paso

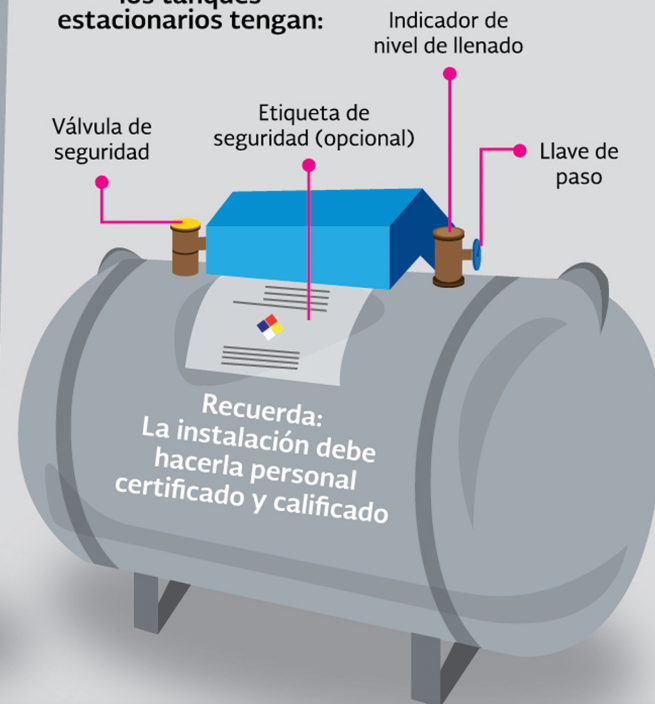

Recuerda: La instalación debe hacerla personal certificado y calificado